



COMPACT'OUEST

## COMPACT'OUEST

8 RUE DE LA GARE  
VERGONNES  
SIRET 99365976200013

# PROCÈS-VERBAL D'ESSAIS

Portance des plates-formes — Module à la plaque dynamique légère

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Référence       | PVE-2026-001 |
| Date des essais | 17/09/2026   |
| Date d'émission | 17/09/2026   |
| Affaire         |              |

DALLE DE POSTE

CONFORME

Les 4 essais retenus atteignent le seuil de réception de 50 MPa.

ESSAIS RETENUS

4

SEUIL DE RÉCEPTION

50 MPa (classe PF2)

MODULE EV2 ÉQ. MOYEN

70,6 MPa

ÉCART-TYPE

5,2 MPa

MINIMUM / MAXIMUM

66,0 / 76,9 MPa

ESSAIS CONFORMES

4 / 4 (100 %)

## IDENTIFICATION DU CHANTIER

CLIENT

OUVRAGE  
DALLE DE POSTE

N° DE DOSSIER

Dalle De Poste Transformateur

PARTIE D'OUVRAGE

Plate-forme bâtiment

COMMUNE

AFFAIRE

## PLATE-FORME TESTÉE

TYPE DE PLATE-FORME

Dallage bâtiment

MATÉRIAU

Grave naturelle

ÉTAT DU SUPPORT

Plateforme

CLASSE GTR

D2

COUCHE TESTÉE

Terrain en place

CONDITIONS CLIMATIQUES

Nuageux, 15 °C

## MATÉRIEL ET MÉTHODE

APPAREIL

Minidyn-BT n° MIN-274G

PLAQUE

Diamètre 300 mm

SÉQUENCE DE FRAPPES

3 frappes dont 1 de mise en place (module = moyenne des 2 suivantes)

PLAGE DE MESURE

10 à 150 MPa

COEFFICIENT DE POISSON

0,35

PARAMÉTRAGE DE CALCUL

FR NFP94160 equ.

## OBSERVATIONS

Néant.

TECHNICIEN D'ESSAIS

ANDRE tchery

Signature masquée

Signature

VALIDATION

Tchery Andre

le 17/09/2026

Signature masquée

Signature

**PLAN DE SITUATION**

Emprise du plan d'implantation

Échelle 1/5 000 (A4 imprimé à 100 %)

PLAN D'IMPLANTATION DES ESSAIS




● Conforme ● Non conforme

COORDONNÉES GPS (WGS84, LATITUDE / LONGITUDE)

1 2 3 4

RÉSULTATS PAR POINT

EV2 équivalent (MPa) par numéro d'essai

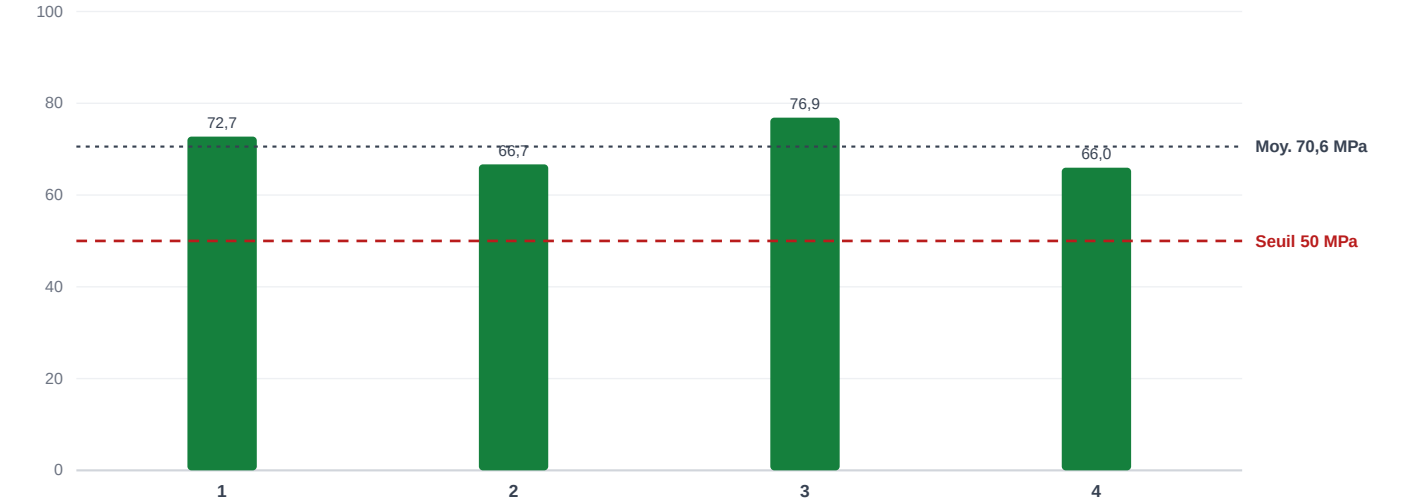

RÉSULTATS DÉTAILLÉS

| N° | Heure | E1   | E2   | E3   | F moy. (kN) | U moy. (µm) | EV2 éq. (MPa) | Résultat |
|----|-------|------|------|------|-------------|-------------|---------------|----------|
| 1  | 09:34 | 63,5 | 71,3 | 74,2 | 7,21        | 388         | 72,7          | Conforme |
| 2  | 09:36 | 69,7 | 70,6 | 62,7 | 7,08        | 423         | 66,7          | Conforme |
| 3  | 09:38 | 23,8 | 71,6 | 82,1 | 7,28        | 369         | 76,9          | Conforme |
| 4  | 09:40 | 27,4 | 70,4 | 61,5 | 7,02        | 426         | 66,0          | Conforme |

E1 à E3 : module de chaque frappe (MPa). F et U : force et déflexion moyennes des frappes retenues. Conforme : EV2 équivalent supérieur ou égal au seuil.

Données issues de Minidyn-BT n° MIN-274G — fichier(s) :